Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

PŘÍLOHA k č.j.: IaD/20/1790/EF
Vyřizuje: Eva Fenigová / 354 922 187
Mariánské Lázně 02.11.2020

Město Mariánské Lázně, profil zadavatele: https://zakazky.muml.cz

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s identifikačními údaji:

Evid. č. veř. zak. – profil zadavatele:	Systémové číslo VZ: P20V00000053
Název veřejné zakázky:	**Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních**
Druh veřejné zakázky podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
Režim veř. zak. podle předpokl. hodnoty:	Podlimitní veřejná zakázka (§ 26 zákona), zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 zákona)
Limit veřejné zakázky:	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce nepřesáhne 50 000 000 Kč bez DPH (§ 52 písm. a) zákona)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě obdrženého dotazu:

Texty dotazů ze dne 22.10.2020 – Odpovědi navazují na dodatečnou informaci č. 2 k zadávacím podmínkám

Texty dotazů

Dotaz č. 1:
Zadavatel ve „Výzvě k podání nabídky“ uvádí, že se jedná o veřejnou zakázku, která je spolufinancovaná dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (výzva č. 5/2019). V uvedené výzvě jsou „Kritéria přijatelnosti a kritéria pro výběr žádostí“, kde maximální teplota chromatičnosti je max. 4000 K – viz tabulka níže.

Typ komunikace[2]	Max. teplota chromatičnosti [K] pro bodové zvýhodnění	Max. teplota chromatičnosti [K]
P	≤ 2700	≤ 2700
C	≤ 2700	≤ 3000
M3-M6	≤ 2700	≤ 3500
M1-M2	≤ 2700	≤ 4000

Pokud žádosti nesplňují kritéria přijatelnosti, budou z další administrace vyřazeny.

Jedno z hodnotících kritérií podaných žádostí je teplota chromatičnosti svítidla, která je bonifikována 20% *(Teplota chromatičnosti každého měněného* ***svítidla ≤ 2700 K – Váha 20%.)***

V ZD v *„Povinných technických parametrech“* zadavatel uvádí požadované parametry svítidel, tj. vzdálená regulace **Tc v rozsahu 2700 - 6500K (přes řídící aplikaci) – toto odporuje dotačnímu titulu Výzva č. 5/2019.** Tento požadavek navíc odporuje Koncepci VO města Mariánské Lázně, kde se uvádí max. teplota chromatičnosti 3 000K.

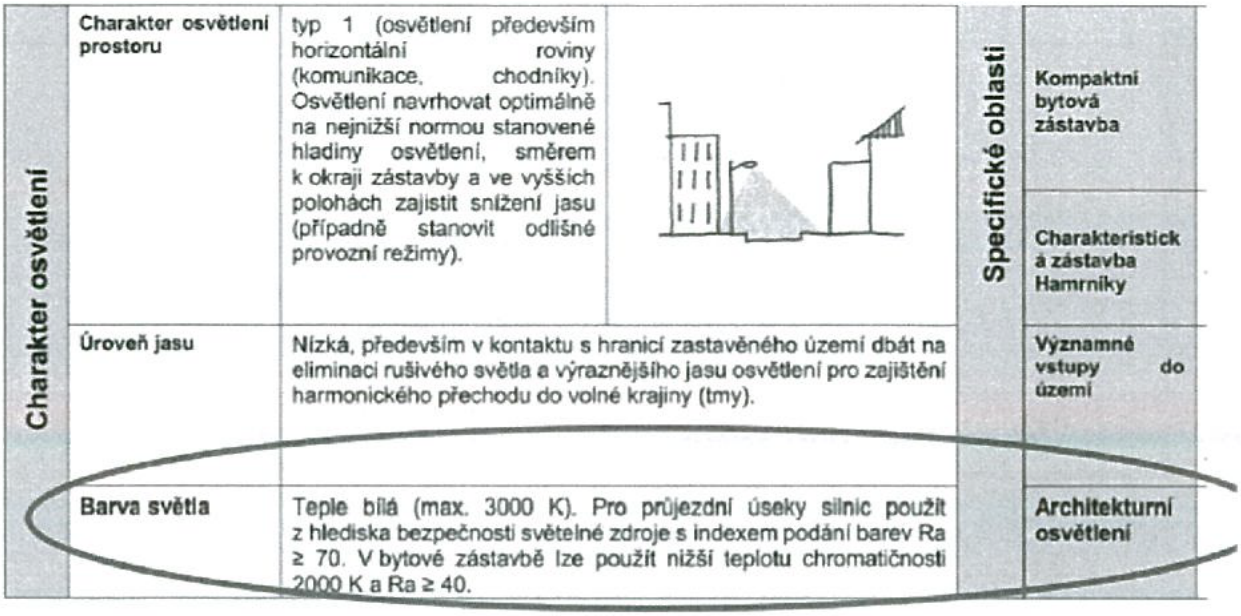

Charakter osvětlení	Charakter osvětlení prostoru	typ 1 (osvětlení především horizontální roviny (komunikace, chodníky). Osvětlení navrhovat optimálně na nejnižší normou stanovené hladiny osvětlení, směrem k okraji zástavby a ve vyšších polohách zajistit snížení jasu (případně stanovit odlišné provozní režimy).		Specifické oblasti: Kompaktní bytová zástavba; Charakteristická zástavba Hamrníky
	Úroveň jasu	Nízká, především v kontaktu s hranicí zastavěného území dbát na eliminaci rušivého světla a výraznějšího jasu osvětlení pro zajištění harmonického přechodu do volné krajiny (tmy).		Významné vstupy do území
	Barva světla	Teple bílá (max. 3000 K). Pro průjezdní úseky silnic použít z hlediska bezpečnosti světelné zdroje s indexem podání barev Ra ≥ 70. V bytové zástavbě lze použít nižší teplotu chromatičnosti 2000 K a Ra ≥ 40.		Architekturní osvětlení

Pokud tedy zadavatel byl úspěšný v dotačním titulu, je povinen tato kritéria dodržovat. Proto žádáme o vysvětlení a opravu nesrovnalostí, které by vedly k odebrání uvedené dotace.

<u>Dotaz č. 2:</u>

Součástí zadávací dokumentace jsou **„D. Povinné technické parametry“,** v tomto dokumentu zadavatel uvádí požadované parametry svítidel „LED světelný zdroj, Ra > 78 pro Tc = 3000K“, přičemž v dokumentu **„B. Souhrnná zpráva“** v odstavci „Specifikace společných znaků svítidel“ zadavatel uvádí „světelný zdroj - LED, Ra > 70“.

<u>Žádáme zadavatele o informaci, který z těchto parametrů požaduje.</u>

Odpověď k dotazu č. 1:
Požadavky na technické provedení svítidel neodporují parametrům dotační výzvy. Zadavateli není zřejmé, na základě čeho účastník zadávacího řízení předjímá porušení dotačních podmínek.

Zadavatel přesto upravuje podmínky zadávacího řízení následovně:

- svítidla na parkové a pěší zóny – vzdálená regulace náhradní teploty chromatičnosti 2700 – 3500K,
- svítidla na komunikace – vzdálená regulace náhradní teploty chromatičnosti 2700 – 3500K,
- přechodová svítidla – vzdálená regulace náhradní teploty chromatičnosti 4000 – 5700K,
- intenzita osvětlení u všech svítidel vzdáleně ovládaná od 0 do 100 %.

Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby při podání nabídky použili **opravenou** zadávací dokumentaci „Povinné technické parametry“ – název souboru: „ZD_Povinné technické parametry_Rek. VO a nové infrastruktury v ML_02.11.2020.xlsx“.

Odpověď k dotazu č. 2:
Zadavatel nově požaduje, aby parametr Ra > 70 pro Tc = 2700K.

Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby při podání nabídky použili **opravenou** zadávací dokumentaci „Povinné technické parametry“ – název souboru: „ZD_Povinné technické parametry_Rek. VO a nové infrastruktury v ML_02.11.2020.xlsx“.

S pozdravem

Ing. Petr Řezník
vedoucí odboru

Příloha
Opravená zadávací dokumentaci „Povinné technické parametry“ – název souboru: „ZD_Povinné technické parametry_Rek. VO a nové infrastruktury v ML_02.11.2020.xlsx“.