



RA1

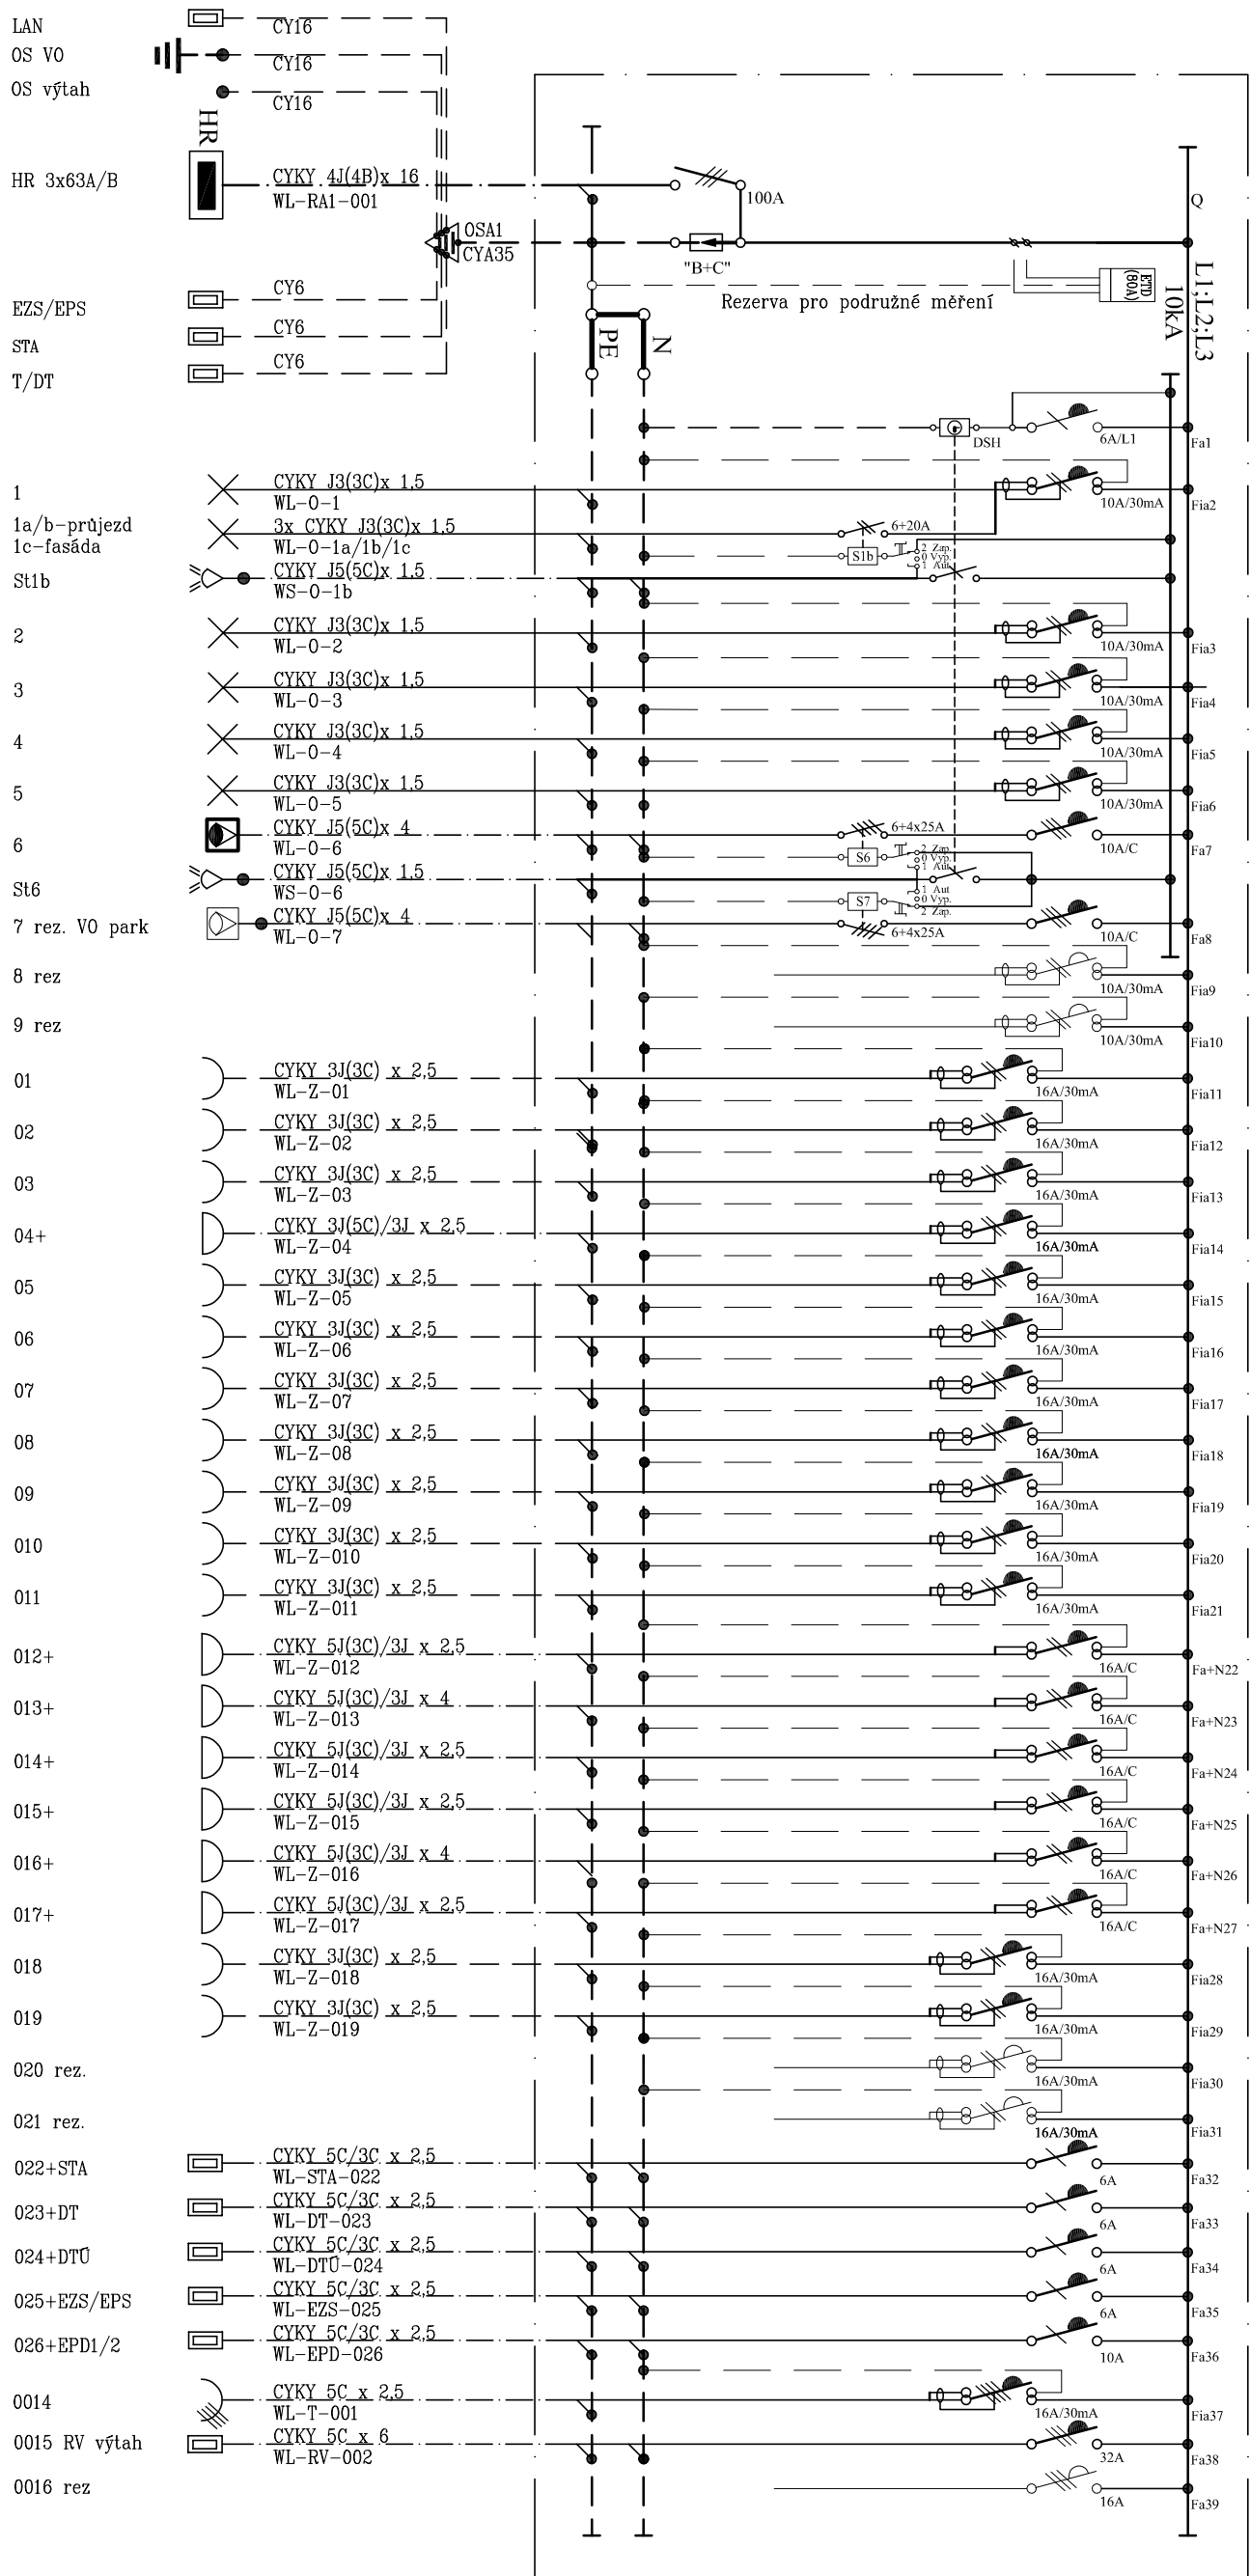

"RA1" - atypický skříňový rozvaděč - IP40/IP20 - EI-30-D1-S; označený RA1; přívody spodem, vývody spodem/lorem, rezervy neinstalovat - ponechat prostory ou rezervu (tištěno slabě)
minimálně 4 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

- Přístroje z produkce OEE, ABB, EATON ochrana SALTEK Dehn+Söhne
- "Q" - vypínač, přepínač
- "BC" - Kombinovaná SPD typu 2, přepětíová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"
- "Fia" - jistič s proudovým chráničem
- "Fa" - jistič char. "B"
- "DET" - digitální třířizový elektroměr 3x40A
- "ST" - soumrakové relé 230V/6A
- "S" - stykač 230V;3x25A/2x6A
- "SB" - přepínač 1-0-1; 230V; 6A

| | | |
|--|---|------------------|
| STAVBA | <p>! Změna 3 - 08.2021 !</p> <p>! Bez technické zprávy neplatné !</p> <p>3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S</p> | |
| STUPEŇ PROJEKTU | celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně dokumentace pro provedení stavby | |
| OBJEDNATEL-STAVEBNÍK | <p>Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně</p> | |
| ARCHITEKT |  <p>ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská U Průhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz</p> | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | <p>Ivan Petráňl – MOEP Autorizovaný technik ČKAř 0009293 Jablůvická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 766 259, moep@moep.cz, www.moep.cz</p> | |
| ČÁST | D.11 | 08.2021 |
| PŘÍLOHA | E09-z3 Atypický rozvaděč RA1 | ----- |
| <p>Reprodukování výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)</p> | | DATUM MĚŘITKO |