


RCO

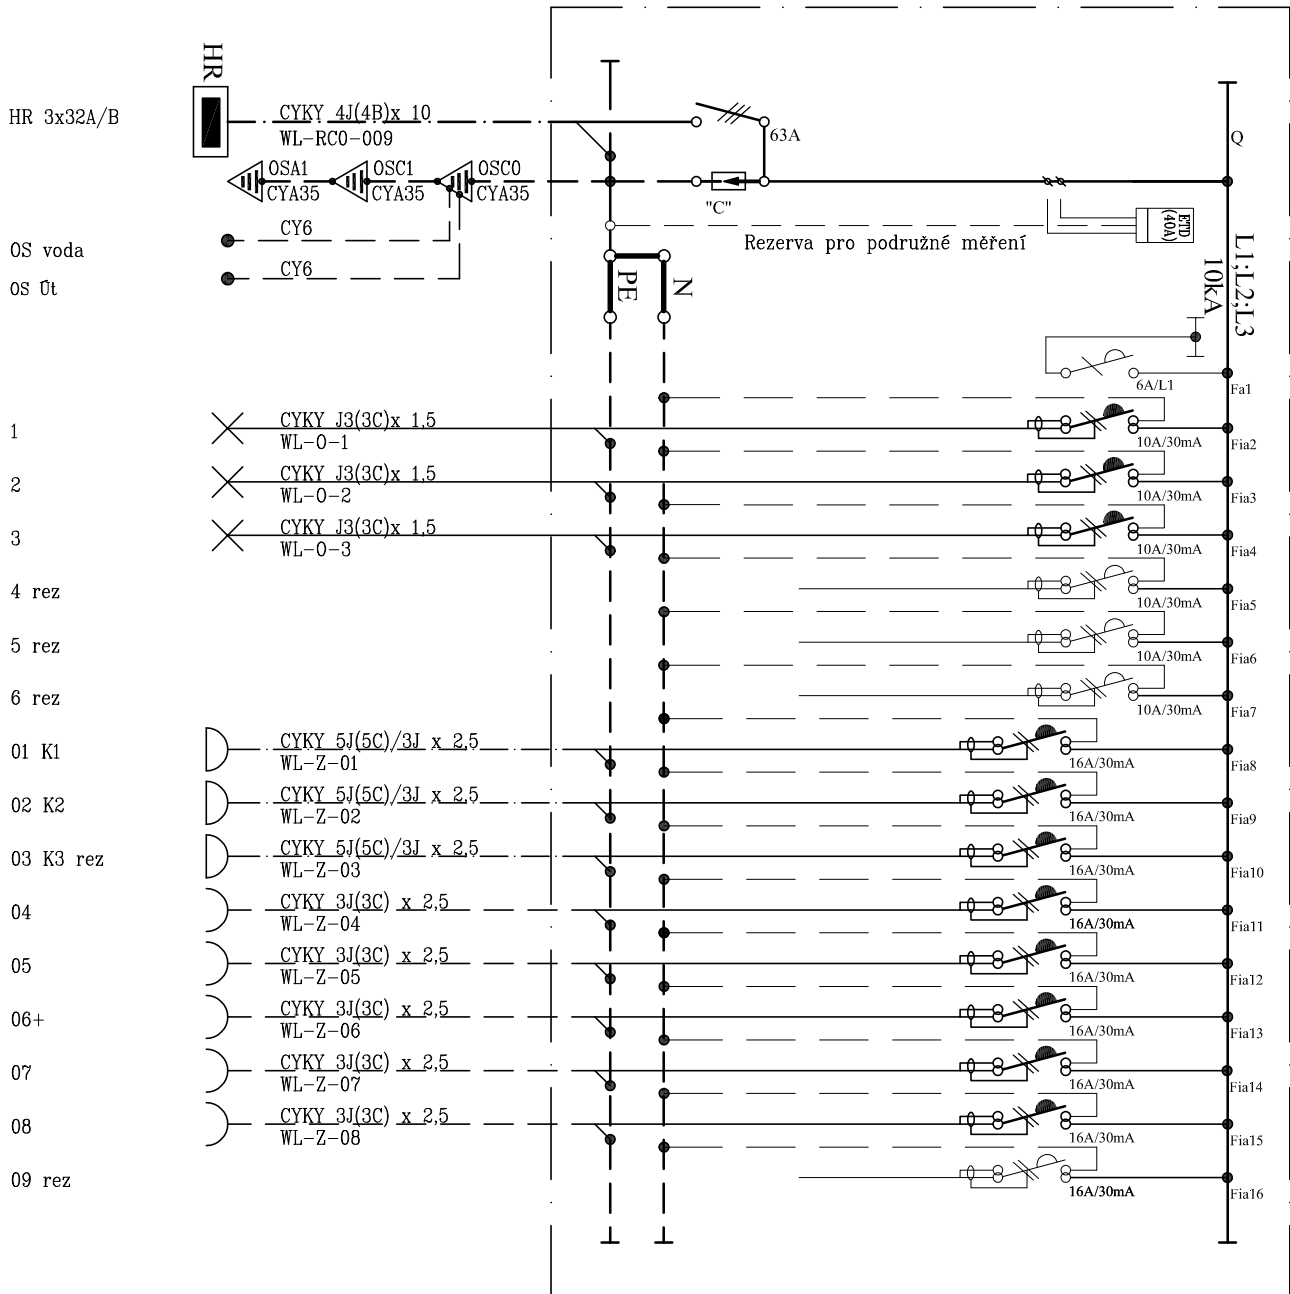

"RC0" - atypický skříňový rozvaděč - IP40/IP20 - EI-30-D1-S; označený RC0; přívody spodem, vývody shora; rezerva - ponechat prostorovou rezervu (tisková slabě) minimálně 3 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

Přístroje z produkce OEZ, ABB, Eaton ochrana SALTEK Dehn+Söhme
 "Q" - vypínač, přepínač
 "BC" - kombinovaná SPD typu 2, přepětíová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"
 "Fia" - jistič s proudovým chráničem
 "Fa" - jistič char. "B"
 "DET" - digitální třířákový elektroměr 3x40A

<p align="center"> ! Změna 3 - 08.2021 ! ! Bez technické zprávy neplatné ! 3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S </p>	
STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin
STUPEŇ PROJEKTU	Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně dokumentace pro provedení stavby
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155 353 01 Mariánské Lázně
ARCHITEKT	ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská U Práhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com , www.a-tucek.cz
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ivan Petrůl – MOEP Autorizovaný technik ČKAIT 00092993 Jedlovická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 785 259, moepe@moepr.cz , www.moepr.cz
ČÁST	D.11 ELEKTROINSTALACE
PŘÍLOHA	E17-z3 Atypický rozvaděč RC0
	<p> Reprodukováni výkresů nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.) </p>
	<p> 08.2021 ----- MĚŘÍTKO </p>