






PODZEMNÍ HYDRANT DN 80

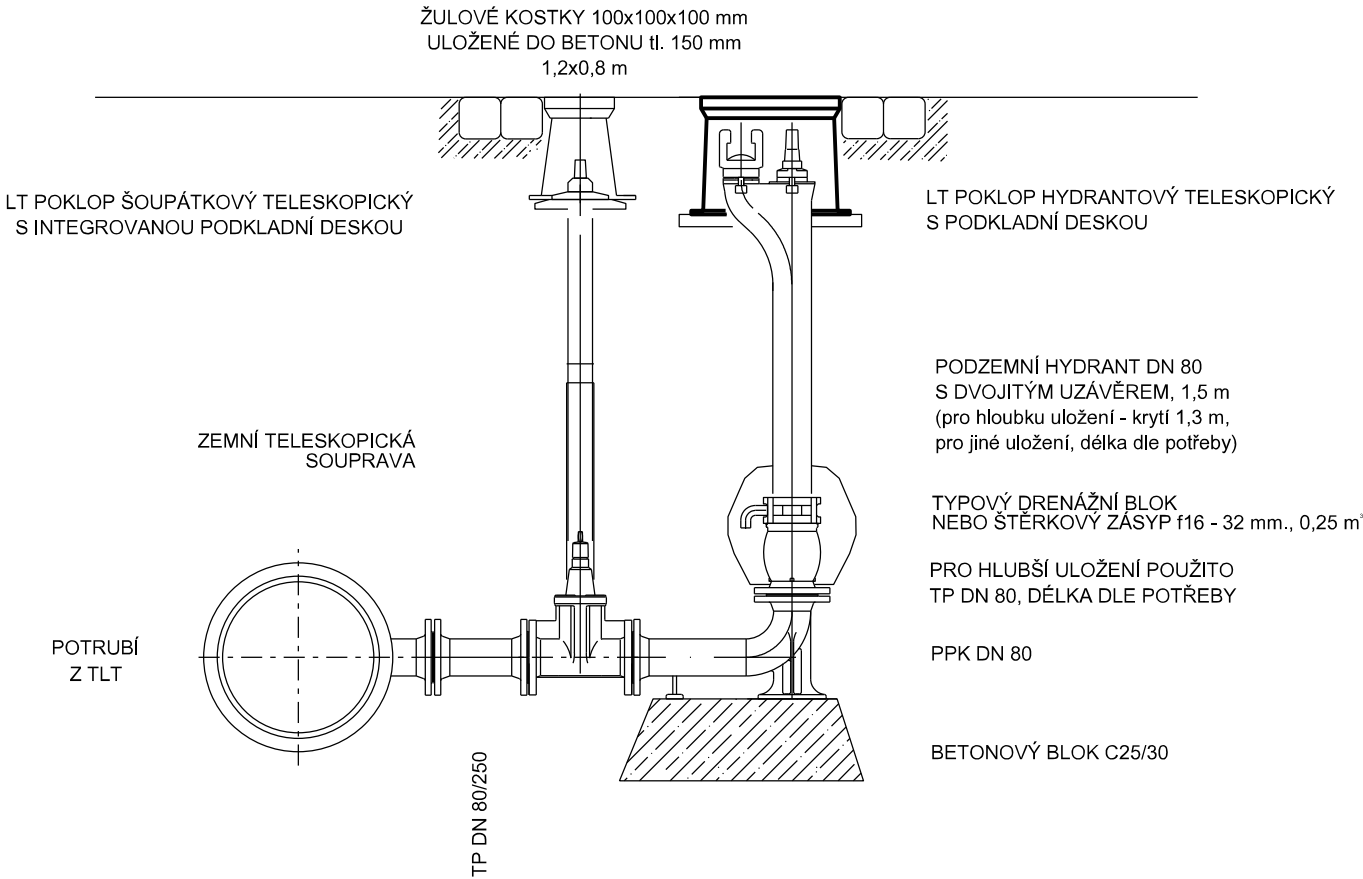

- V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU BUDE POKLOP ODLÁŽDĚN DVOJŘÁDKEM  
ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100 mm ULOŽENÝCH DO BETONU, NEBO BUDE CHRÁNĚN BETONOVOU SKRUŽÍ  
- VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH BUDE OKOLÍ POKLOPU BEZ ZVLÁŠTNÍCH  
ÚPRAV - KONSTRUKCE VOZOVKY NEBO CHODNÍKU BUDE PROVEDENA AŽ K POKLOPU

ŠOUPÁTKO

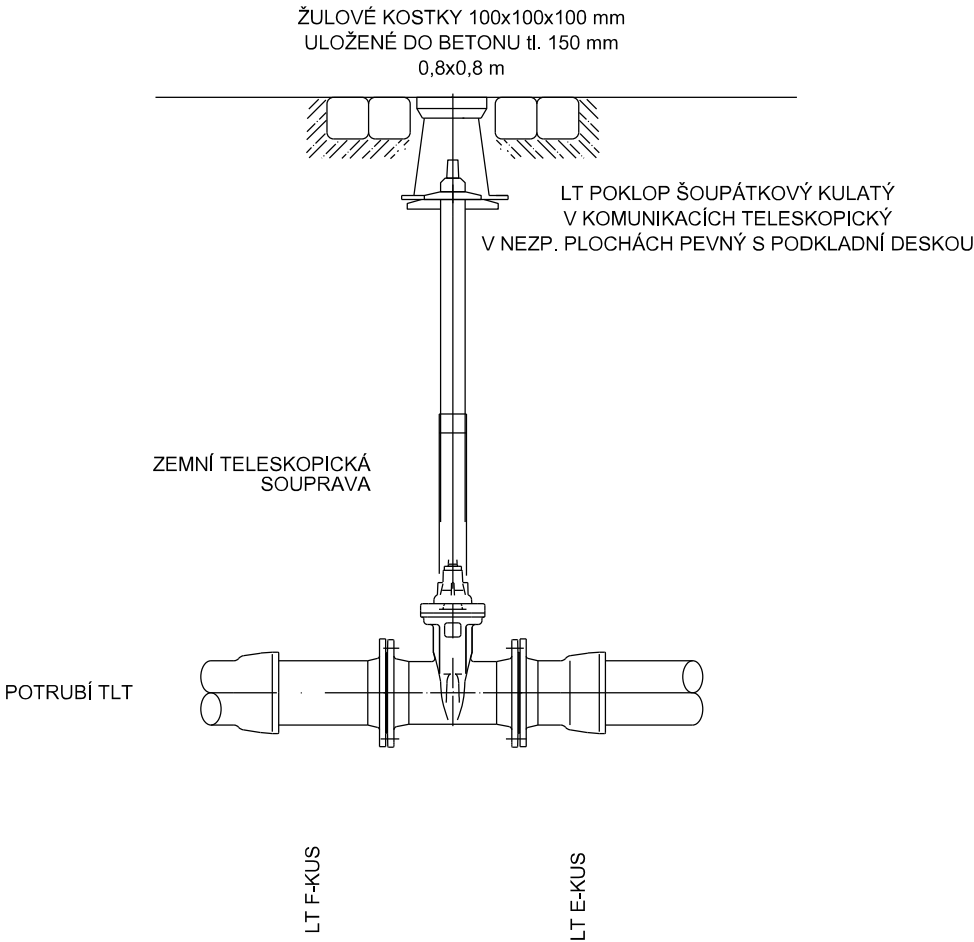

Revize	Popis revize	Datum revize
<div><div></div><div><b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>		
Vedoucí projektu	Ing. Zdeněk Chvostík	
Vedoucí dílčího projektu	-	
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Chvostík	
Vypracoval	Ing. Karolína Jantačová	
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.	
Investor, Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s.	
Sídlo	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb	

Formát	4A4	Měřítko	1:20	Stupeň	DPS	Datum	11/2024	Zakázkové číslo	1640124-18
--------	-----	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

Oprava vodovodu Mariánské Lázně

Hlavní třída – 2. etapa

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 - Dokumentace inženýrských objektů

D.1.4 - VZOROVÉ VÝKRESY

Souprava

Příloha	VÝKRES ARMATUR	Číslo přílohy	D.1.4.3	Revize	0
---------	----------------	---------------	---------	--------	---