



ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - BOURÁNÍ

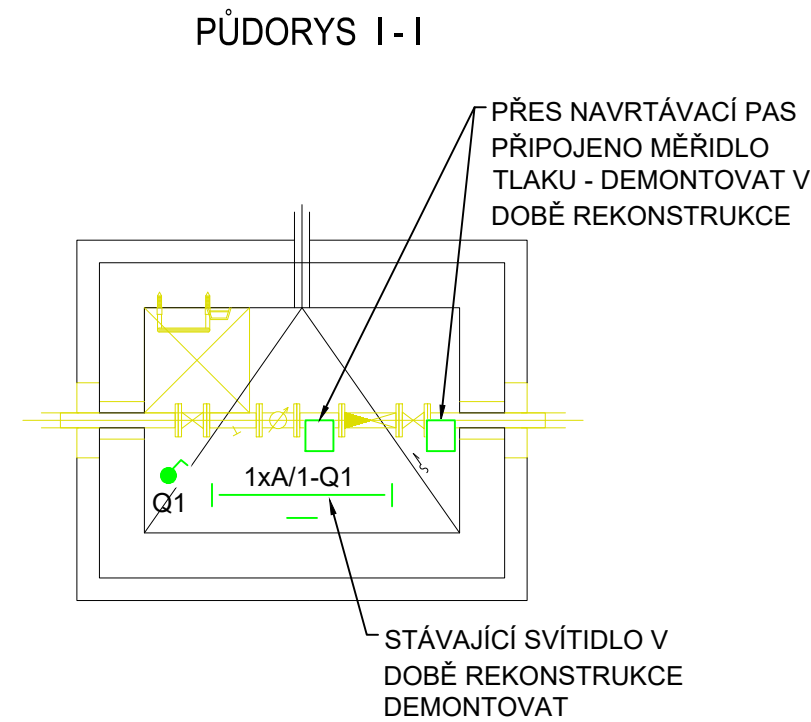

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ1 - NOVÝ STAV

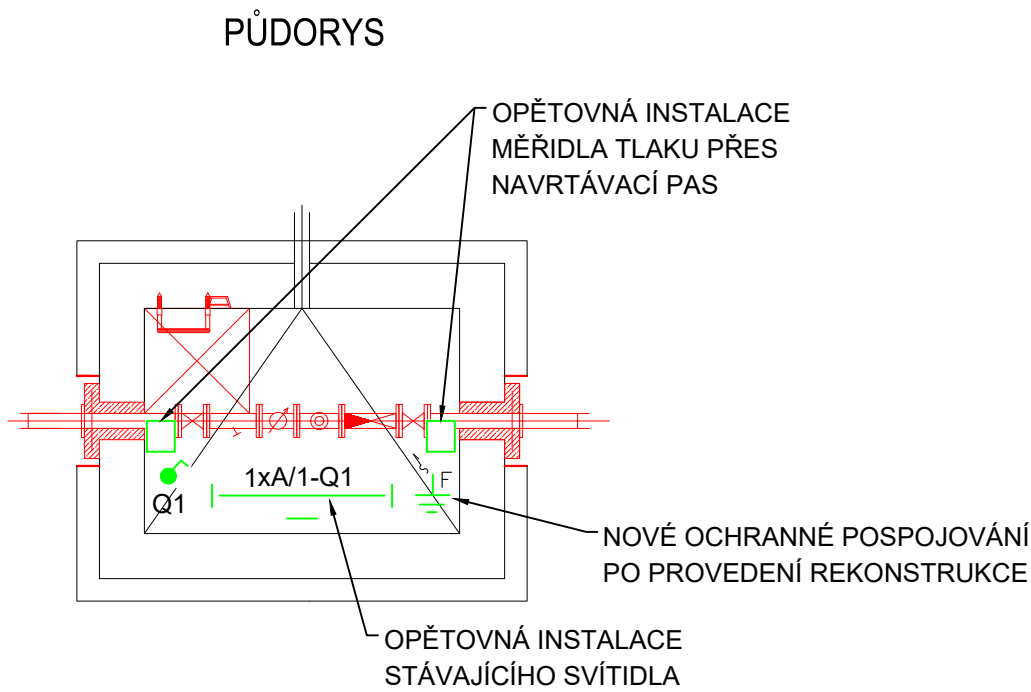

LEGENDA:

	A	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	Q	SPÍNAČ č.1 IP44
		ČIDLO MaR
		OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S
2-12V DC, 2-24V DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V DRÁTĚNÝCH POZINKOVANÝCH ŽLABECH A PVC LIŠTÁCH NEBO TRUBKÁCH.
V ZEMI BUDOU KABELY ULOŽENY DO VÝKOPU 35/80 cm VE VOLNÉM TERÉNU NEBO DO VÝKOPU 50/120 cm POD POJÍŽDĚNÝMI PLOCHAMI.
PROSTŘEDÍ JE URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY.
KABELY SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A MaR JE NUTNO VÉST V ODDĚLENÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH.
OTVORY PROSTUPŮ UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

 AQUA PROCON		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská spol. - divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha Tel.: +420 266 109 335 E-mail: info.praha@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Zdeněk Chvostík	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Šulc	
<i>Vypracoval</i>	Jan Kratochvíl	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Radovan Haloun, CSc.	

Investor	CHEVAK Cheb a.s., Tršnická 4/11, 305 02 Cheb		
Objednatel	CHEVAK Cheb a.s., Tršnická 4/11, 305 02 Cheb		

Formát	2xA4	Měřítko	1:50	Stupeň	DPS	Datum	11/2024	Zakázkové číslo	1640124-18
--------	------	---------	------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		OPRAVA VODOVODU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ HLAVNÍ TŘÍDA – 2. ETAPA		
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace provozních souborů D.2.1 - PS 01 ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE V AŠ		
Příloha		DISPOZICE ARMATURNÍ ŠACHTY		Souprava
		Číslo přílohy D.2.1.2		Revize 0