


RC1

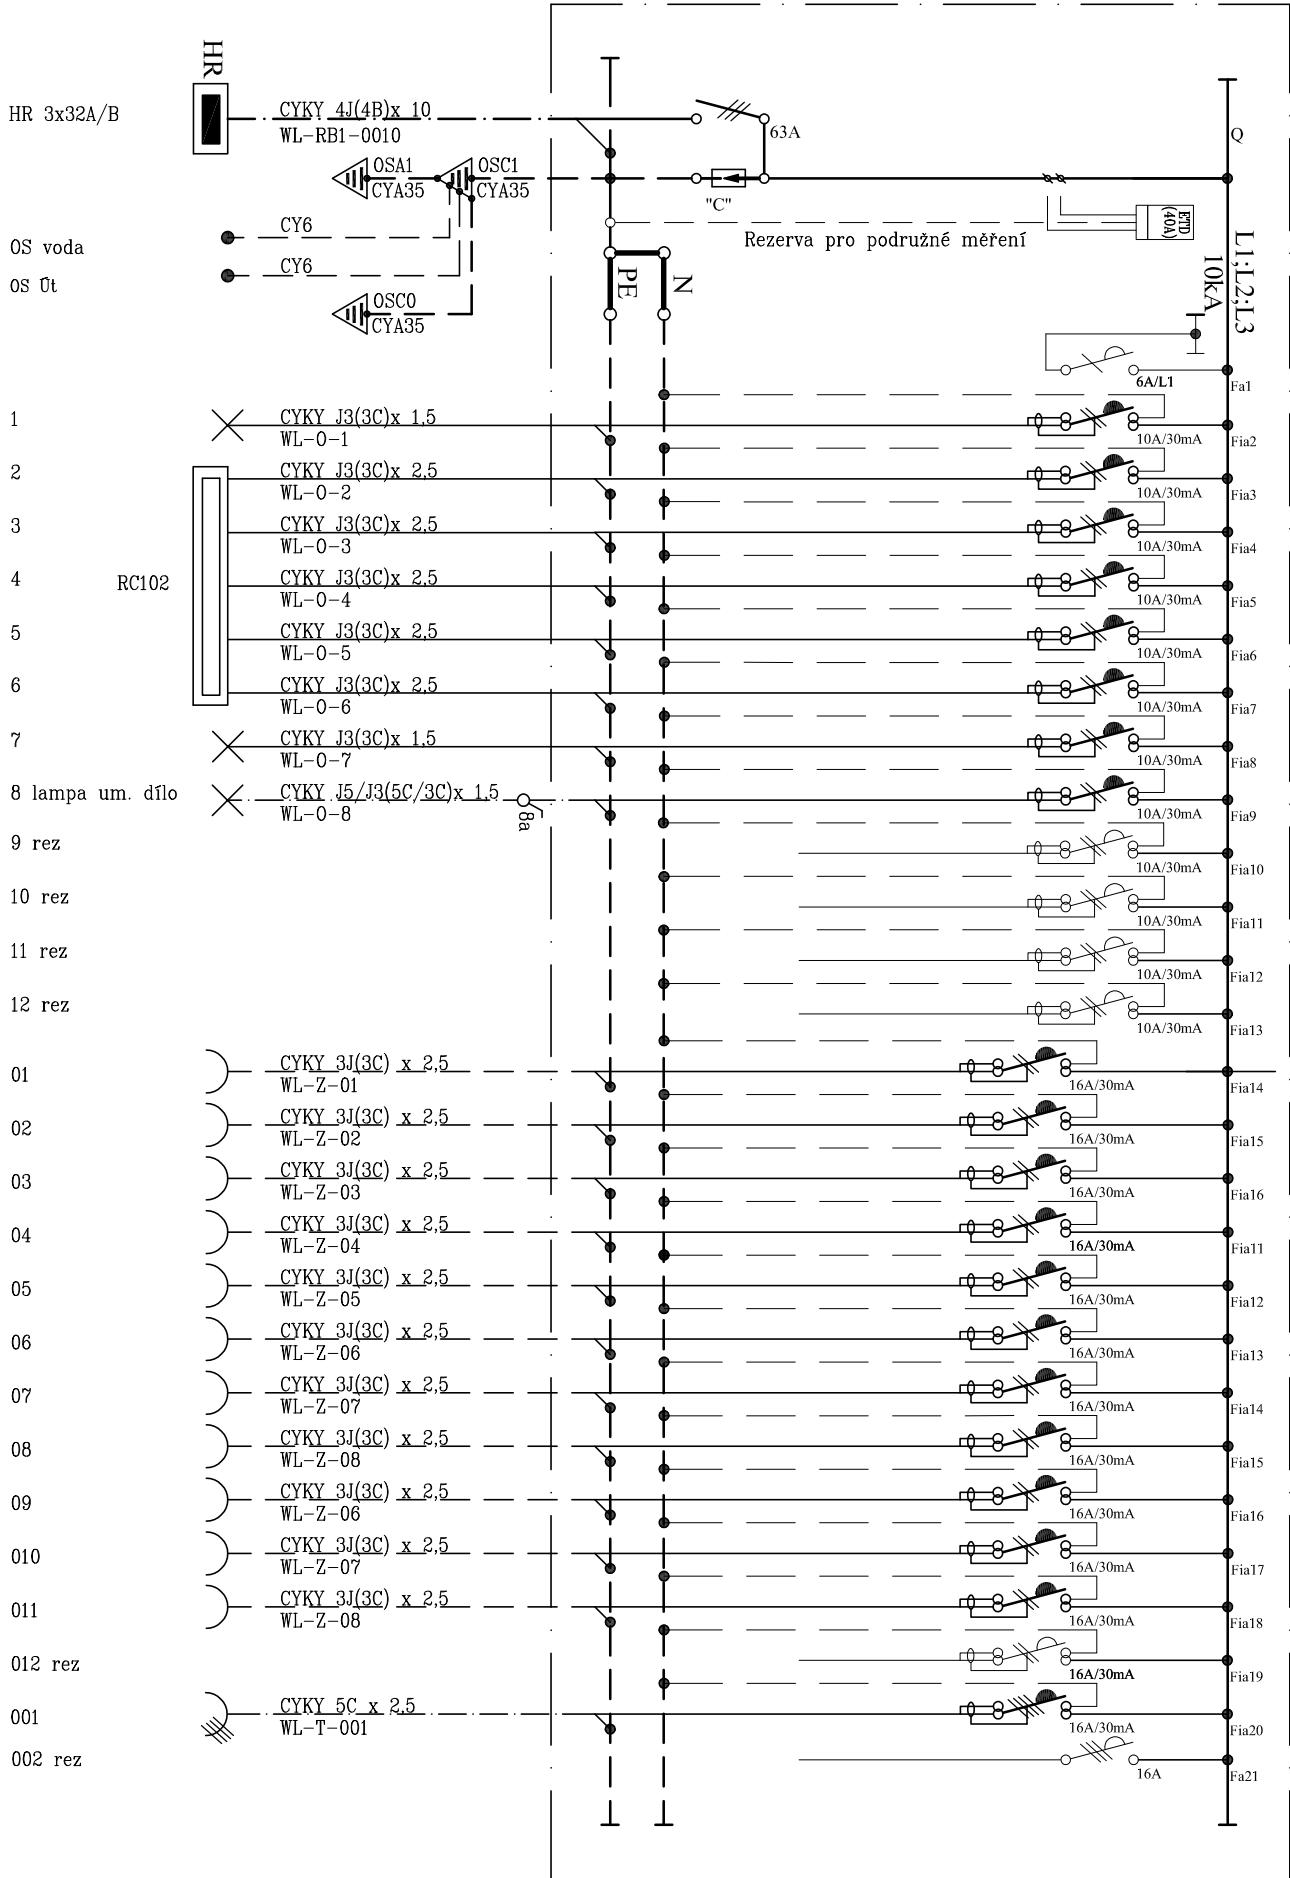

"RC1" - atypický skříňový rozvaděč - IP40/IP20 -EI-30-DI-S; označený RC1; přívody spodem, vývody spodem/horem, rezervy neinstalovat - ponechat prostorovou rezervu (tištěno slabě) minimálně 4 x 24 pozic; montáž povrch; volné pozice rezerva

- Přístroje z produkce OEZ, ABB, EATON ochrana SALTEK Deln+Söhne
- "Q" - vypínač, přepínač
- "BC" - Kombinovaná SPD typu 2, přepěťová ochrana (dříve třídy B+C) - zapojení "V"
- "Fia" - jistič s proudovým chráničem
- "Fa" - jistič char. "B"
- "DET" - digitální třířizový elektronér 3x40A

! Změna 3 - 08.2021 !

! Bez technické zprávy neplatné !

3 PEN / 3 N PE 3 x 230/400V; 50 Hz; TN-C/TN-S

STAVBA		celková rekonstrukce domu Chopin	
STUPĚŇ PROJEKTU		Hlavní tř. 47/28, Mariánské Lázně	
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK		Město Mariánské Lázně	
ARCHITEKT		Ruská 155	
ZPRACOVATEL ČÁSTI		353 01 Mariánské Lázně	
PŘÍLOHA		ARCHITEKT Ondřej Tuček	
ČÁST		ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská	
D.11		U Práhonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, <a href="mailto:ondra.tucek@gmail.com">ondra.tucek@gmail.com</a> , <a href="http://www.a-lucek.cz">www.a-lucek.cz</a>	
E18-z3		Ivan Petříl - MOEP	
Atypický rozvaděč RC1		Autorizovaný technik ČKAIT 0009293	
ELEKTROINSTALACE		Jezlovická 1321/26, 149 00 Praha 11, +420 605 765 259, <a href="mailto:moej@moej.cz">moej@moej.cz</a> , <a href="http://www.moej.cz">www.moej.cz</a>	
08.2021		Reprodukční účel nebo technické zprávy, případně jejich částí v jakékoli formě, nebo použití projektu k jinému účelu než byl určen, jen s písemným souhlasem projektanta (Zákon č.121/2000 Sb.)	
MĚŘITKO		-----	
DATUM		08.2021	