


KLADĚČSKÉ SCHÉMA ZÁSOBOVACÍHO ŘADU Č.1




IO 01 ZÁSOBOVACÍ ŘAD Č.1

TLT - DN 250 - 25,23 m

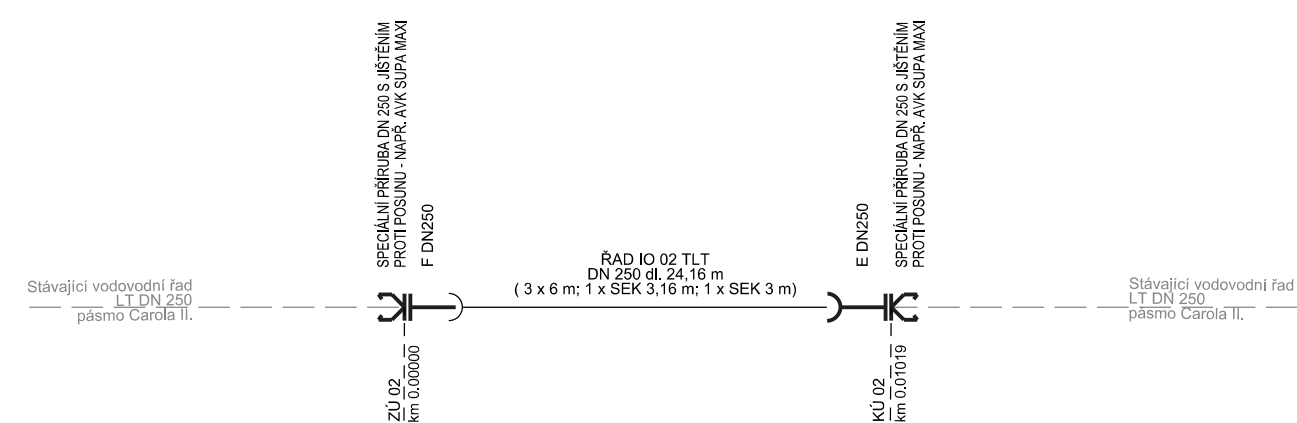

Výpis potrubí, tvarovek, armatur - Zásobovací řad			
Materiál	Označení	Světlost DN (mm)	Počet (ks/m)
TLT	Potrubí, PN10	250	24.2
	Výstražná folie	-	24.2
	E-kus	250	1
	F - kus	250	1
	Spec.příruba s jistěním proti posunu	250	2

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Zdeněk Chvostík		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	-		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Zdeněk Chvostík 		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Karolína Doušová 		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Radovan Haloun, CSc.		

Investor, Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s.		
Sídlo	Tršnická 4/11, 350 02 Cheb		

Formát	3A4	Měřítko	1:250	Stupeň	DPS	Datum	05/2024	Zakázkové číslo	1637023 -18
--------	-----	---------	-------	--------	-----	-------	---------	-----------------	-------------

Projekt			Oprava vodovodu Mariánské Lázně Hlavní třída 1. etapa D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ D.1.1 IO 01 OPRAVA VODOVODU V KOMUNIKACI HLAVNÍ TŘÍDA		
Příloha			KLADĚČSKÉ SCHÉMA ZÁSOBOVACÍHO ŘADU 1		
Číslo přílohy			D.1.1.5		
Revize			0		