



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 18.10.2023
Naše značka: VEML/20231018-001/ES

Ateliér Rákos s.r.o.

Hlavní třída 279/7
35301 Mariánské Lázně

Vyžuje: František Morávek
Telefon: 724 153 479
E-mail: frantisek.moravek@veolia.com
Datum: 23.10.2023

**Vyjádření k existenci sítí a zařízeních na sítích
provozovaných společností
Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.**

Název akce:	Rekonstrukce parku Mírové náměstí, Mar. Lázně	
Lokalizační údaje:	Okres:	Cheb
	Obec:	Mariánské Lázně
	Název k.ú.:	Mariánské Lázně
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Rákos	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420737089111, dankovabari@gmail.com	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 23.10.2023	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Stanovisko NELZE použít pro jednání s orgány státní správy ve věci územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít například pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/3

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

Sídlo: Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C4776.
IČO: 497 90 676, DIČ: CZ49790676
Tel.: +420 354 627 079, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů:
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle ČSN OHSAS 18001
a managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001



- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a požádat jej o odsouhlasení provedených prací. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytyčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytyčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolia Energie ČR, a.s. k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie ČR, a.s. vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5 m.
- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. 800 800 860.

Síť v terénu vám vytyčí odpovědný pracovník

Karlovarský kraj - Bedřich Kopecký, tel.725475407, bedrich.kopecky@veolia.com

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.


Ing. Josef Hasman

Náměstek Distribuce a služeb
Regioněch

Tel.: + 420 221 511 948

E-mail: josef.hasman@veolia.com

1. příloha - situace

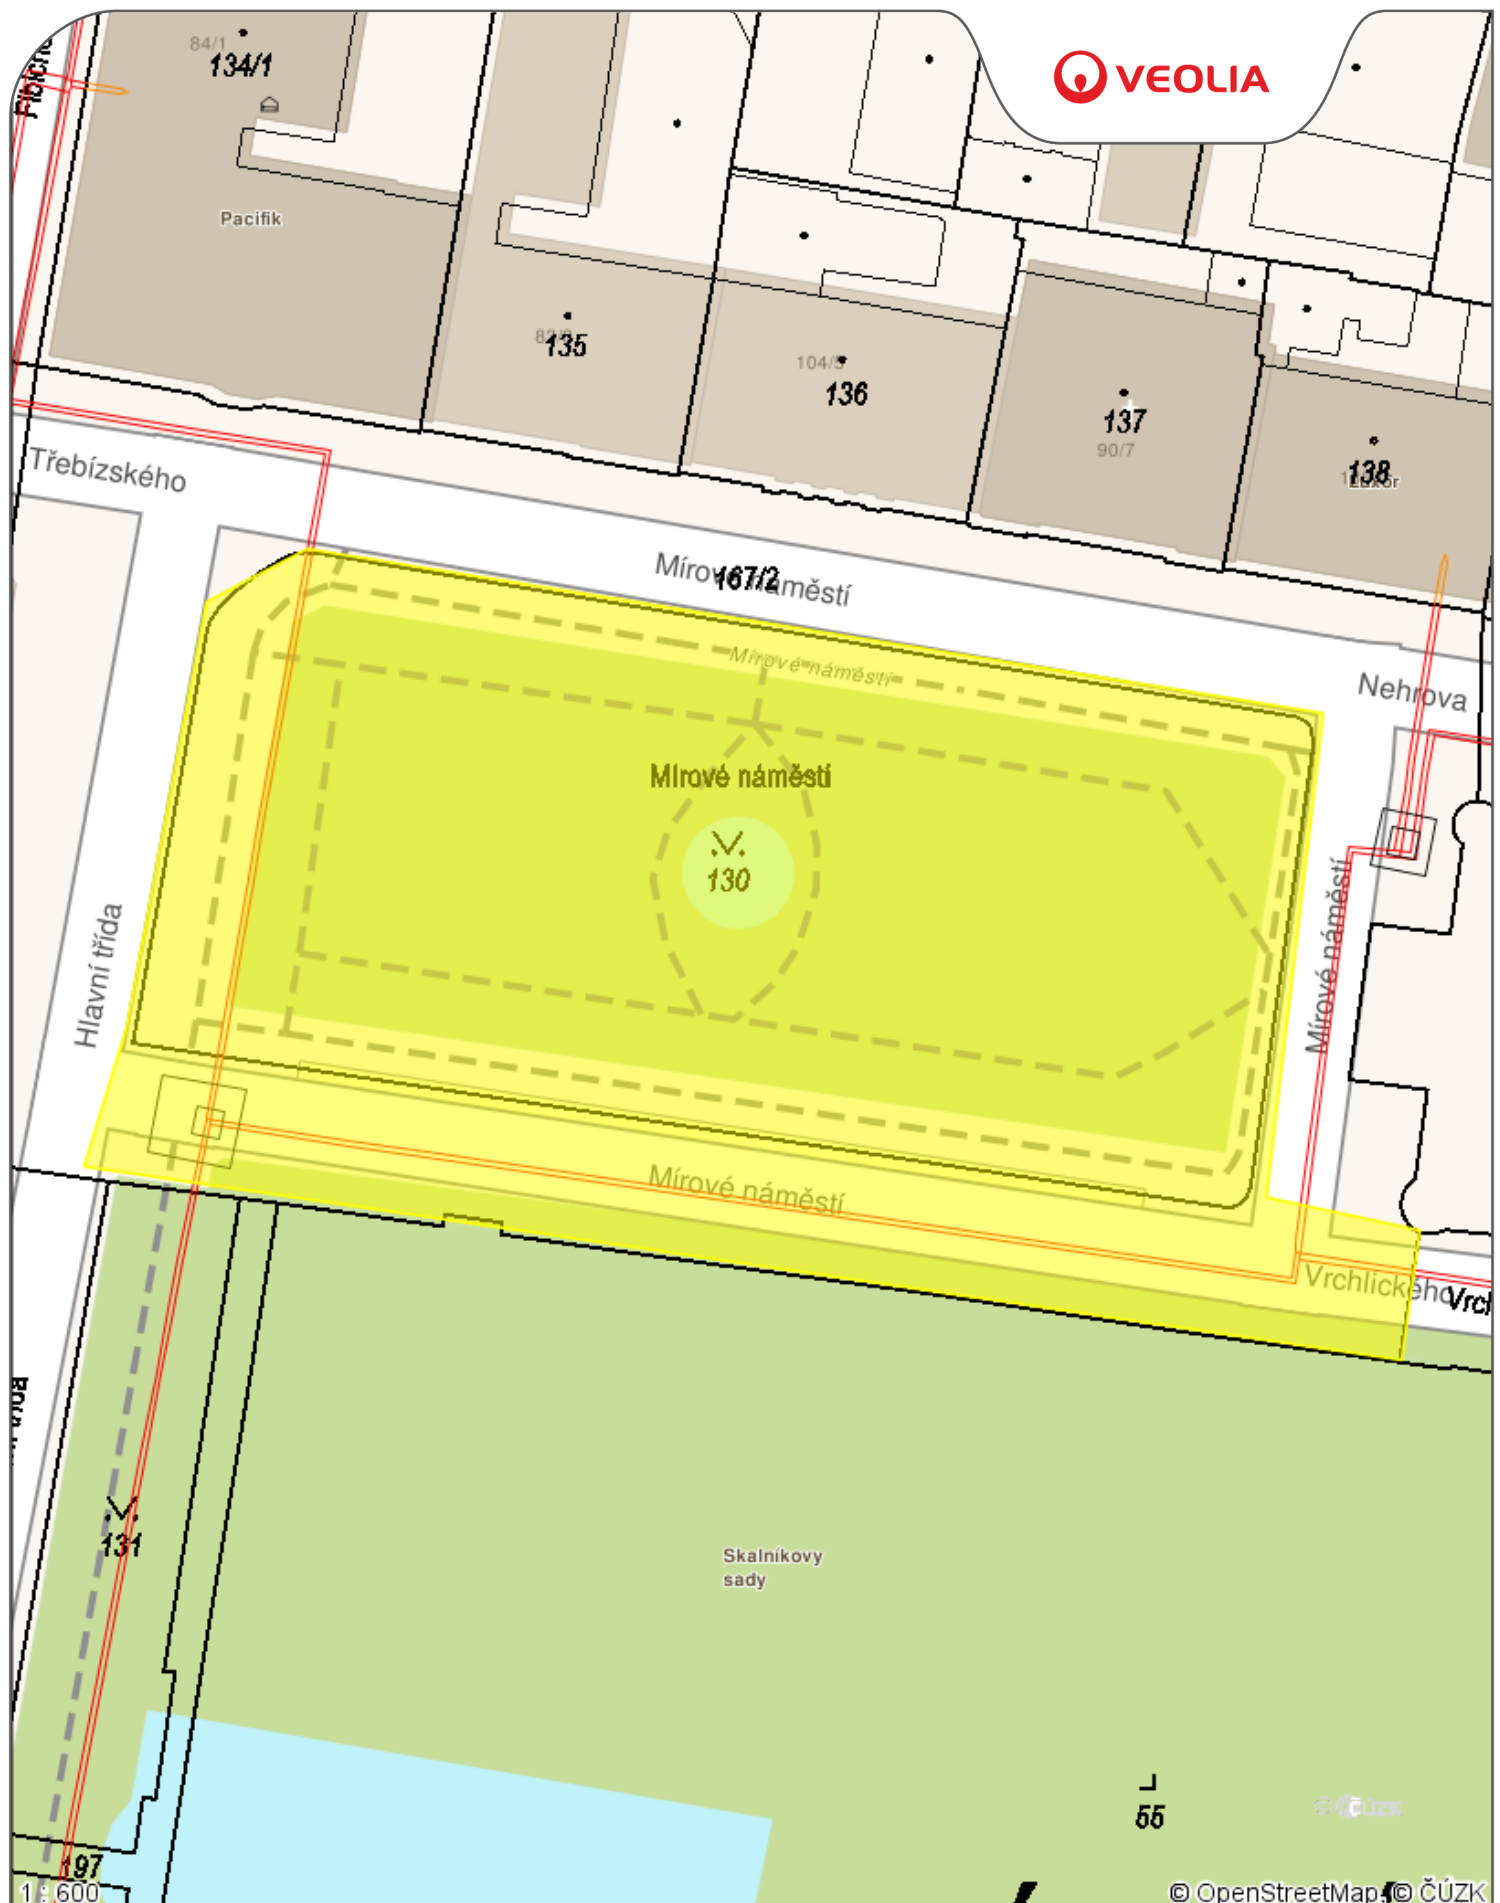

Příloha .1

Datum: **23.10.2023**

Vyřizuje: **František Morávek**

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty