

# Protokol o provedených výpočtech

## Projekt

---

Název	Městské muzeum Mariánské Lázně
Popis	Stavební úpravy - expozice (2.NP)
Číslo zakázky	250312
Datum	19.05.2025
Adresa posuzovaného prostoru	Goethovo náměstí 11 353 01 Mariánské Lázně Česká republika

## Investor

---

Společnost	Město Mariánské Lázně
Kontaktní osoba	
Adresa	Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01
Telefon	
E-mail	
Webová stránka	



## Zhotovitel

---

Společnost	ELVOST
Kontaktní osoba	Josef Dryk
Adresa	Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 509/8, 350 02
Telefon	+420 776 427 100
E-mail	josef.dryk@elvost.cz
Webová stránka	



## Provedené výpočty

---

- Výpočet nouzového osvětlení dle EN 1838

## Obsah

---


Úvodní stránka	1
Obsah	2
Katalogové listy svítidel	4
Přehled výsledků	5
Budova	
2.NP	

## Přehled výsledků

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
<b>1 - 2.01 expozice (chodba, schodiště, hala)</b>				
Protipanické osvětlení	2,25 / 1 lx	3,87 lx	4,67 lx	0,48 / 0,025
<b>2 - 2.02 expozice</b>				
Protipanické osvětlení	1,64 / 1 lx	2,32 lx	2,87 lx	0,57 / 0,025
<b>3 - 2.03 expozice</b>				
Protipanické osvětlení	1,23 / 1 lx	2,98 lx	5 lx	0,25 / 0,025
<b>4 - 2.04 technická místnost</b>				
Protipanické osvětlení	1,96 / 1 lx	3,37 lx	4,98 lx	0,39 / 0,025

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem, pak číslo před lomítkem je vypočítaná hodnota a číslo za lomítkem je požadovaná (minimální nebo maximální) hodnota.

## Půdorys - 2.NP

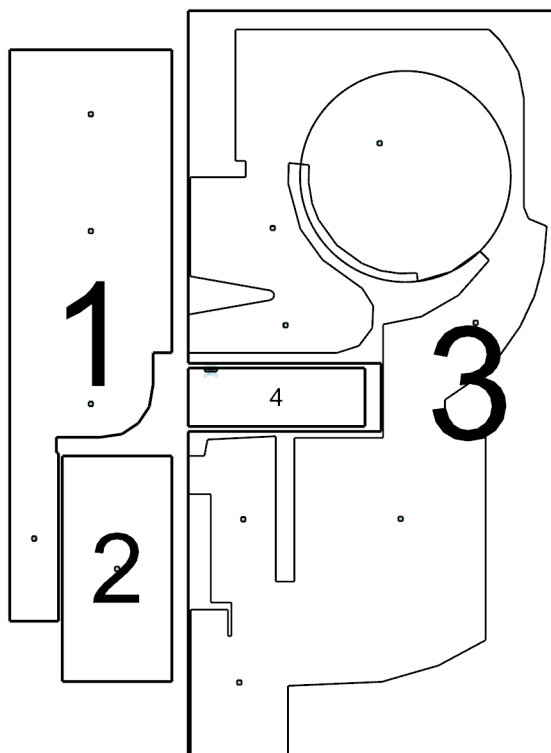

1: 2.01 expozice (chodba, schodiště, hala) | 2: 2.02 expozice | 3: 2.03 expozice | 4: 2.04 technická místnost