


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 160mm, λ max. 0,039W/m2K: 165,17m2 – již zrealizováno v celém rozsahu
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 140mm, λ max. 0,039W/m2K: 32,70m2
- PLOCHA MĚNĚNÝCH OTVORŮ: 69,84m2 – již zrealizováno v celém rozsahu

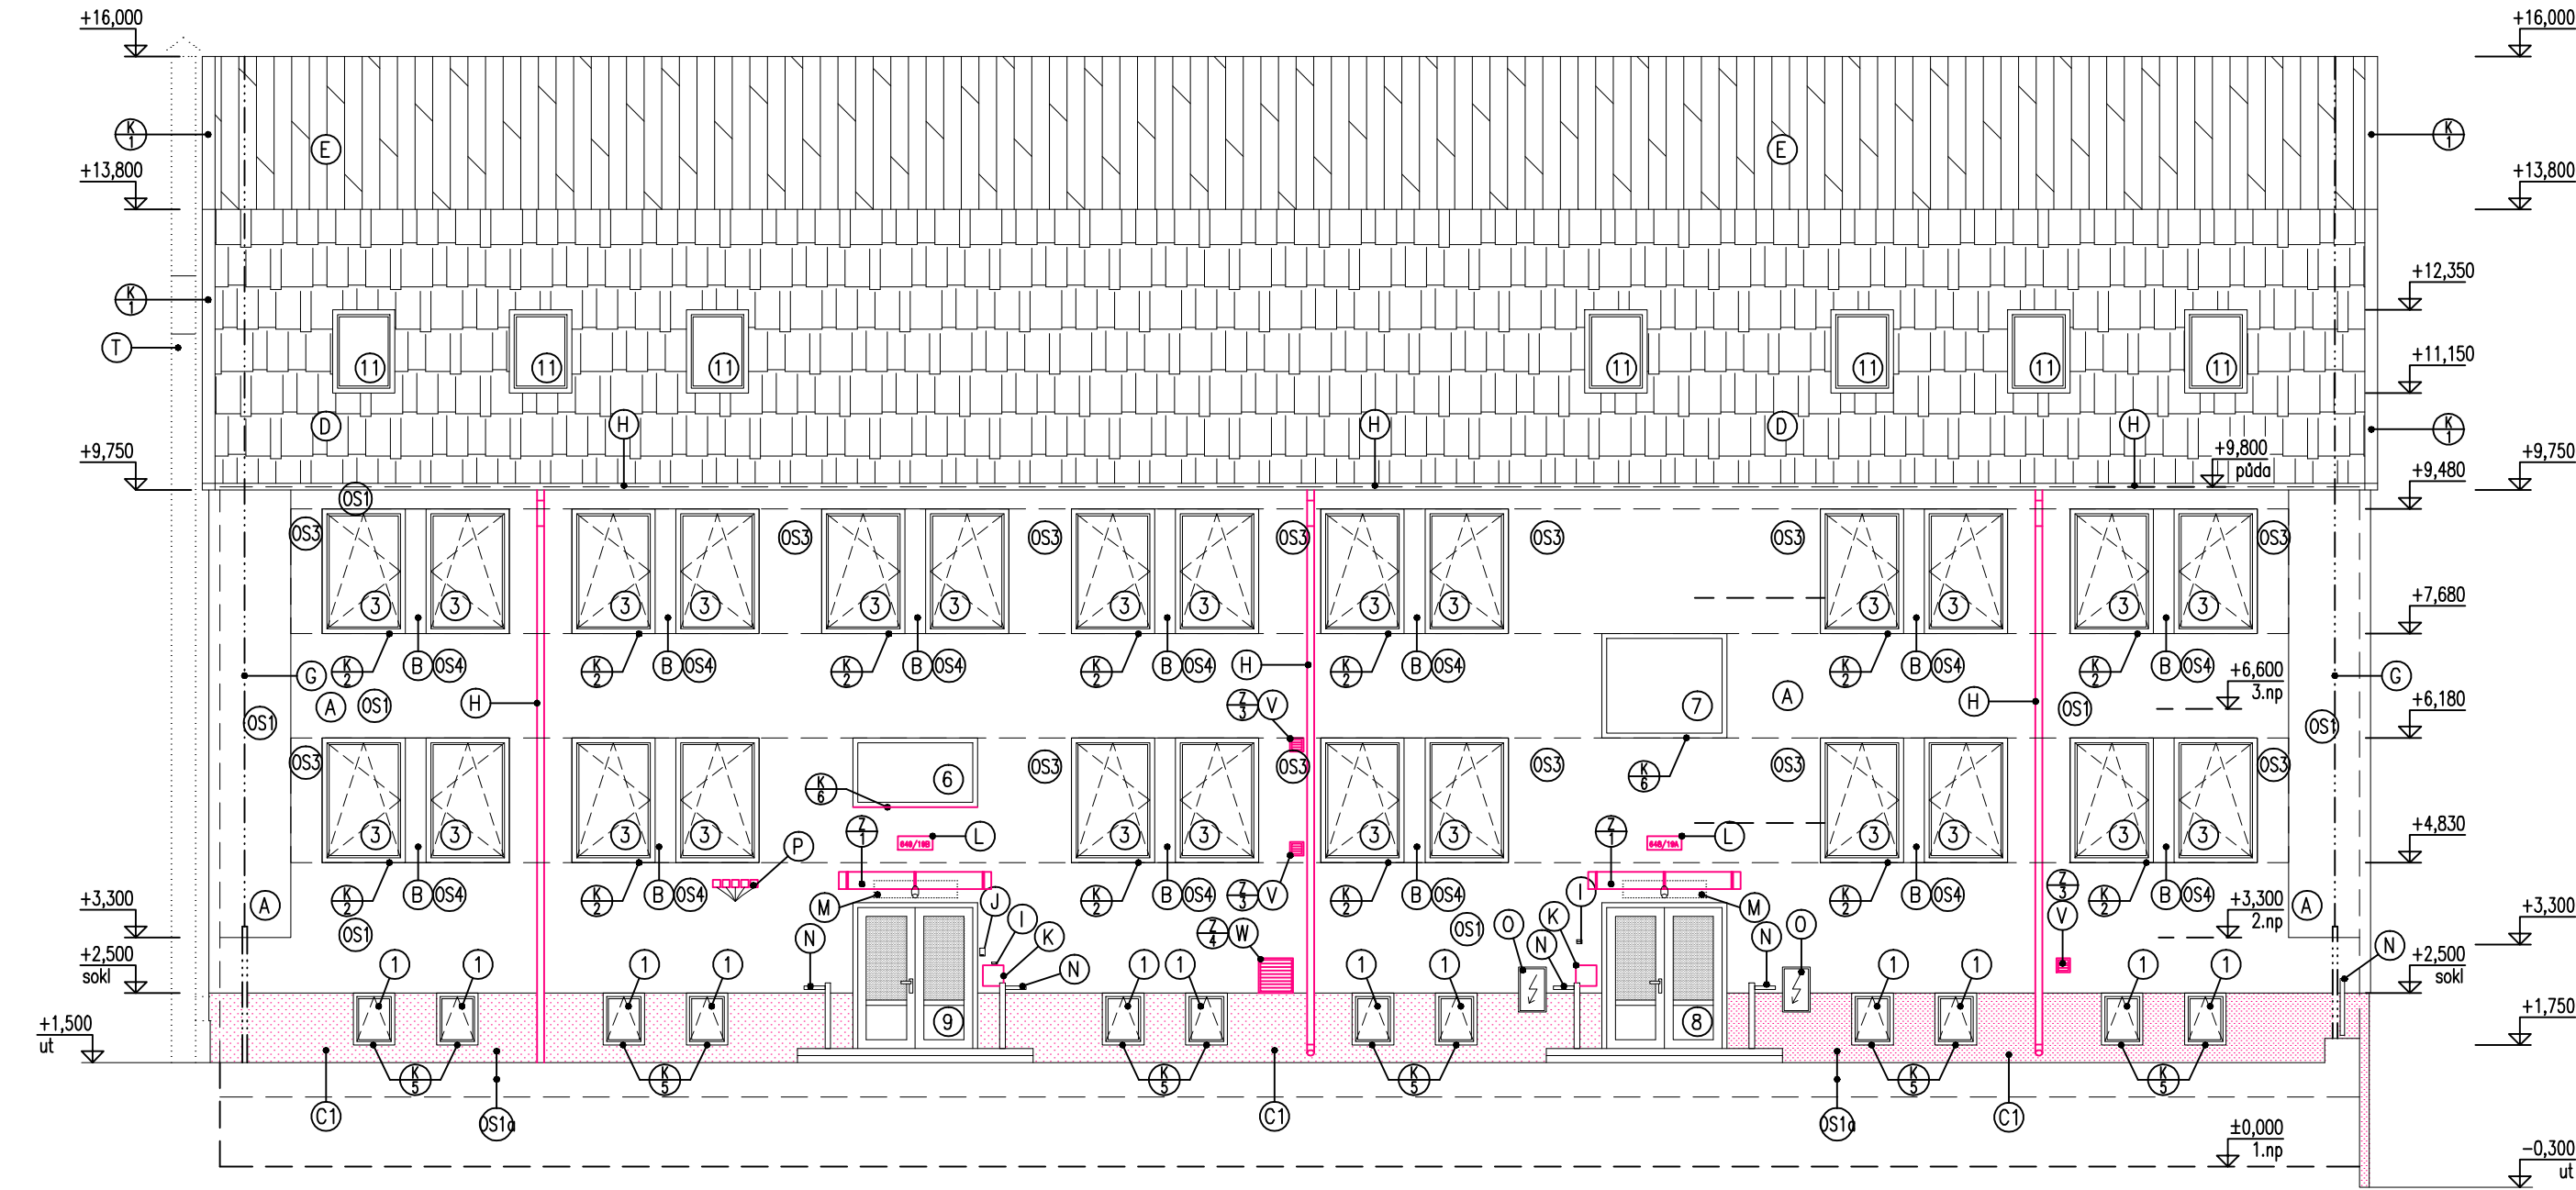

LEGENDA:

- (A) OMÍTKA SILIKONOVÁ, TOČENÁ ZRNITOST 1,5mm, NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, ODSTÍN BÍLÝ
- (A1) TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 TL. 160mm, λ max. 0,039W/mK – 582,05m2
- (A2) TEPELNÁ IZOLACE EPS-F 70 TL. 160mm, λ max. 0,039W/mK – 162,68m2 (ZATEPLENO NAD RÁMEC ENERG. POSUDKU).
- (B) MEZIOKENNÍ PILÍŘE – OMÍTKA TOČENÁ ZRNITOST 1,5mm, NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, ODSTÍN CIHLOVĚ ČERVENÝ
- (D) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ, BUDE VE ŠTÍTECH V PÁSU cca š.1,0m PŘELOŽENA Z DŮVODU OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE.
- (E) STŘEŠNÍ KRYTINA – POZINKOVANÝ PLECH, BUDE VE ŠTÍTECH V PÁSU cca š.1,0m PŘELOŽENA Z DŮVODU OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE.
- (G) HROMOSVODY BUDOU ZAKOTVENY DO OBJEKTU – 50,0bm.
- (H) STÁVAJÍCÍ DĚŠŤOVÉ SVODY VISLÉ BUDOU DEMONTOVÁNY PO NATAŽENÍ FASÁDY OPĚT OSAZENY – 41,5bm,
- (I) STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ ZVONEK BUDE DEMONTOVÁN A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OPĚT OSAZEN – 2ks.
- (J) STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK BUDE DEMONTOVÁN A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OPĚT OSAZEN – 1ks.
- (K) STÁVAJÍCÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA BUDE PO ZATEPLENÍ OPĚT OSAZEN – 2ks.
- (L) STÁVAJÍCÍ ORIENTAČNÍ TABULKY BUDOU DEMONTOVÁNY A PO ZATEPLENÍ OPĚT OSAZENY – 2ks.
- (M) PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ ZPĚTNÉ OSAZENÍ DEMONTOVANÝCH SVĚTELNÝCH TABULÍ – 2ks.
- (N) OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE U OBJEKTU UPRAVENO – ZKRÁCENO 5ks.
- (O) SKŘÍŇ ELEKTRO – 2ks.
- (P) STÁVAJÍCÍ TEPLOTNÍ ČIDLO BUDE DEMONTOVÁNO A PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OPĚT OSAZENO – 1ks.
- (T) DEMONTOVANÝ FASÁDNÍ KOMIN
- (V) OSAZENÍ NOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 200x200mm (3ks)– VIZ. VÝPIS P,K,Z.
- (W) OSAZENÍ NOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽE S PROTIDĚŠŤOVOU ŽALUZII (1ks)– VIZ. VÝPIS P,K,Z.

- MĚNĚNÁ KONSTRUKCE
- NEZATEPLENÝ SOKL

POZNÁMKA:

- VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY V 2.NP A 3.NP JSOU PRŮBĚŽNÉ, VŽDY PRO DVĚ OKNA.
- SOKLOVÉ ZDIVO BUDE ZATEPLENO V HLBOUCE 400mm POD TERÉN DESKAMI PERIMETR TL.140mm CELKEM – 17,00m2 + NOPOVÁ FÓLIE.
- OKAPOVÝ CHODNÍK – DLAŽBA DESKOVÁ BETONOVÁ rozm.500x500x50mm, DO ŠTĚRKOPISKOVÉHO LOŽE, délky 69,0bm.
- PO PROVEDENÍ KZS PROVĚST VÝTAŽNÉ A ODRHOVÉ ZKOUŠKY MATERIÁLŮ.
- PROVEDENA 1. VRSTVA LEPIDLA S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- PŘED REALIZACÍ DRUHÉ VRSTVY LEPIDLA A NATAŽENÍ PROBARVENÉ OMÍTKY NUTNO POVRCH FASÁDY ZBROUSIT A POVRCH NAPENETROVAT

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- (OS1) SKLADBA STĚN OBJEKTU – VYTÁPĚNÉ PROSTORY:
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (EPS) – 160mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍ – 15mm
 - KERAMZIBETONOVÉ PANELE – 320mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ – 15mm
- (OS3) SKLADBA STĚN OBJEKTU – VYTÁPĚNÉ PROSTORY:
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (EPS) – 160mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍ – 15mm
 - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE – 320mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ – 15mm
- (OS1a) SKLADBA STĚN OBJEKTU SOKL A K ZEMINĚ – VYTÁPĚNÉ PROSTORY:
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (PERIMETR) – 140mm (POD TERÉN + NOPOVÁ FÓLIE – 18,0m2)
 - KABŘINCOVÝ OBKLAD – ODBOURÁN
 - KERAMZIBETONOVÉ PANELE – 320mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ – 15mm
- (OS4) SKLADBA STĚN OBJEKTU – VYTÁPĚNÉ PROSTORY:
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (EPS) – 160mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍ – 15mm
 - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE – 250mm
 - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ – 15mm

VÝPIS OTVOROVÝCH PRVKŮ:

- (1) 600x 750 mm – JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ OKNA
- (3) 1200x1800 mm – JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ OKNA
- (6) 1800x1000 mm – JIŽ VYMĚNĚNÉ PLASTOVÉ OKNO
- (7) 1800x1500 mm – JIŽ VYMĚNĚNÉ PLASTOVÉ OKNO
- (8) 1800x2100 mm – JIŽ VYMĚNĚNÁ VSTUPNÍ STĚNA
- (9) 1800x2100 mm – STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ VSTUPNÍ STĚNA
- (11) 900x1200 mm – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ EURO OKNO

±0,000 = 1.NP

VED.PROJEKTANT	ODPOV.PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. J. Bránský	Ing. J. Bránský	Bc.Zuzana Škrobavá	Ing. J. Bránský		
Kraj	Karlovarský	MÚ	Mariánské Lázně	FORMÁT	3 A4
INVESTOR	Město Mariánské Lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně	DATUM	06-2018	STUPEŇ	PPS
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních	ZAK.ČÍS.	38.7039.7.2	MEŘ.	1:100
OBSAH	POHLED SEVEROVÝCHODNÍ NOVÝ STAV	ČÍS. VÝKR.	1	ČÁST	D.1.1.b.